



2010110161Z



检测
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0301-1179068

产品名称: 玻璃钢电表箱

型号: TGP5

检测机构: 浙江省质量技术监督检测研究院
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0301-1179068 样品名称: 玻璃钢电表箱 型号: TGP5 商 标:  样品数量: 3 台 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 20110920004、20110920005、20110920006 收样日期: 2011-11-02 完成日期: 2011-11-11	委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
--	--

试验依据标准:
 GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 - 配电板的特殊要求》


试验结论: 安全型式试验合格


本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGP5
 In=100A ~ 16A, Icw=6kA;
 Ue=380V /220V, Ui=400V; 50Hz; IP30.

主检: 马国浩 签名:  日期: 2011-11-14

审核: 黄 芳 签名:  日期: 2011-11-14

签发: 张 正 签名:  日期: 2011-11-14

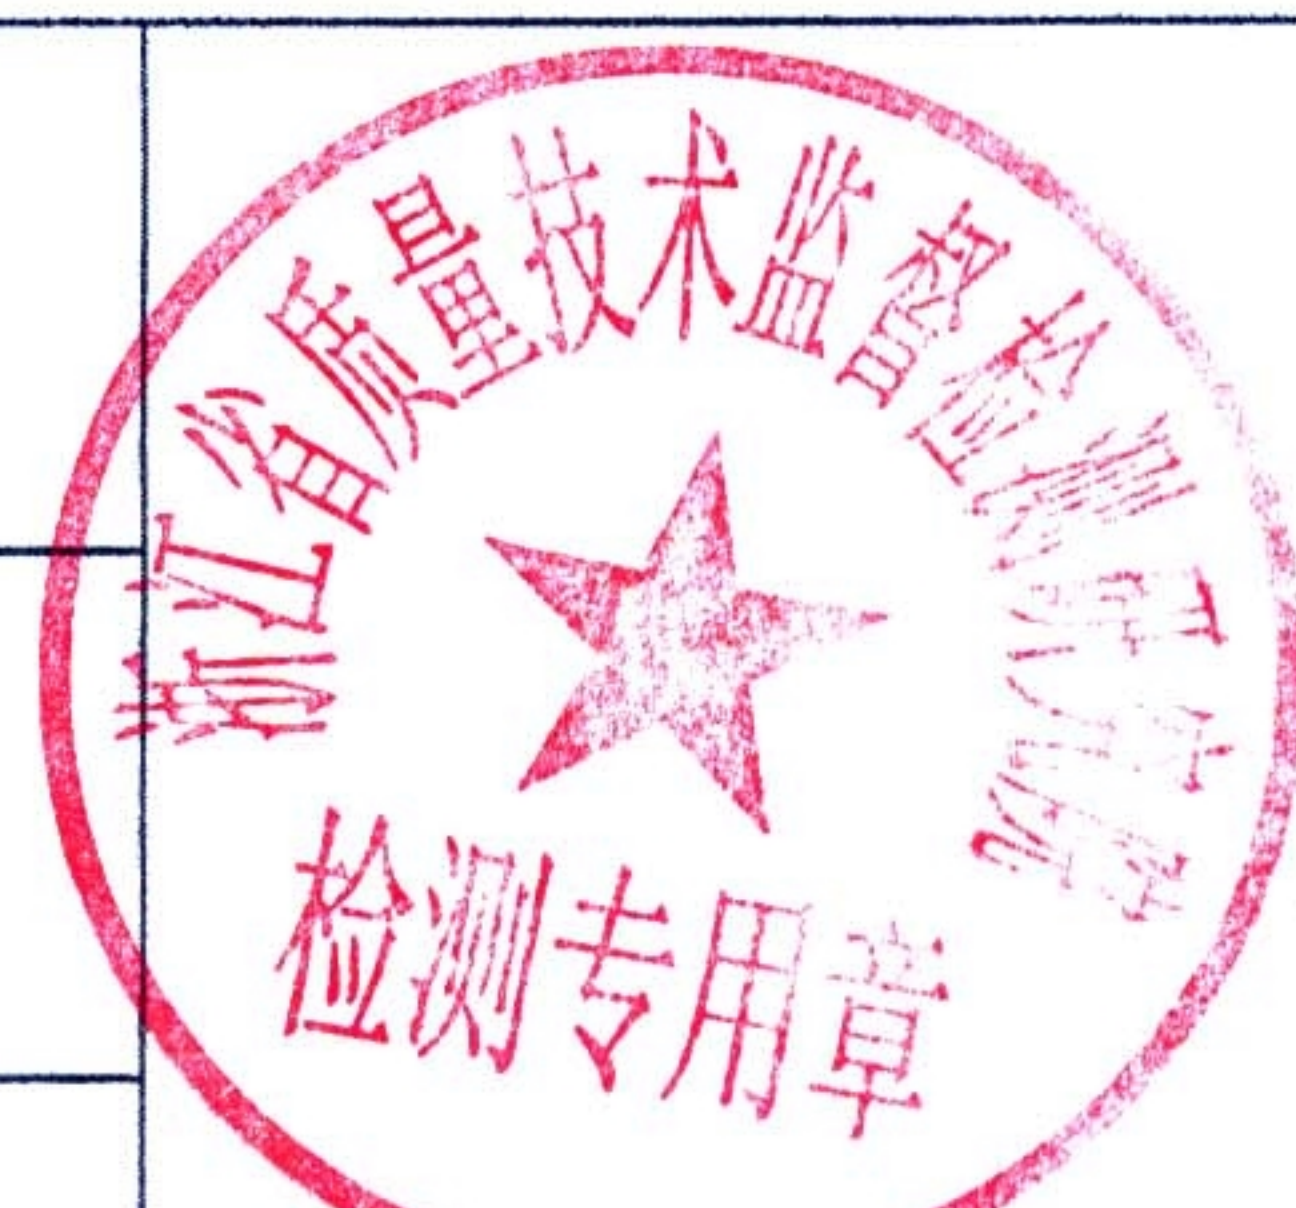

(检测机构名称、盖章)
 2011年11月14日

备注

送试样品: In=100A, Icw=6 kA; Ue=380V /220V, Ui=400V; 50Hz; IP30.